

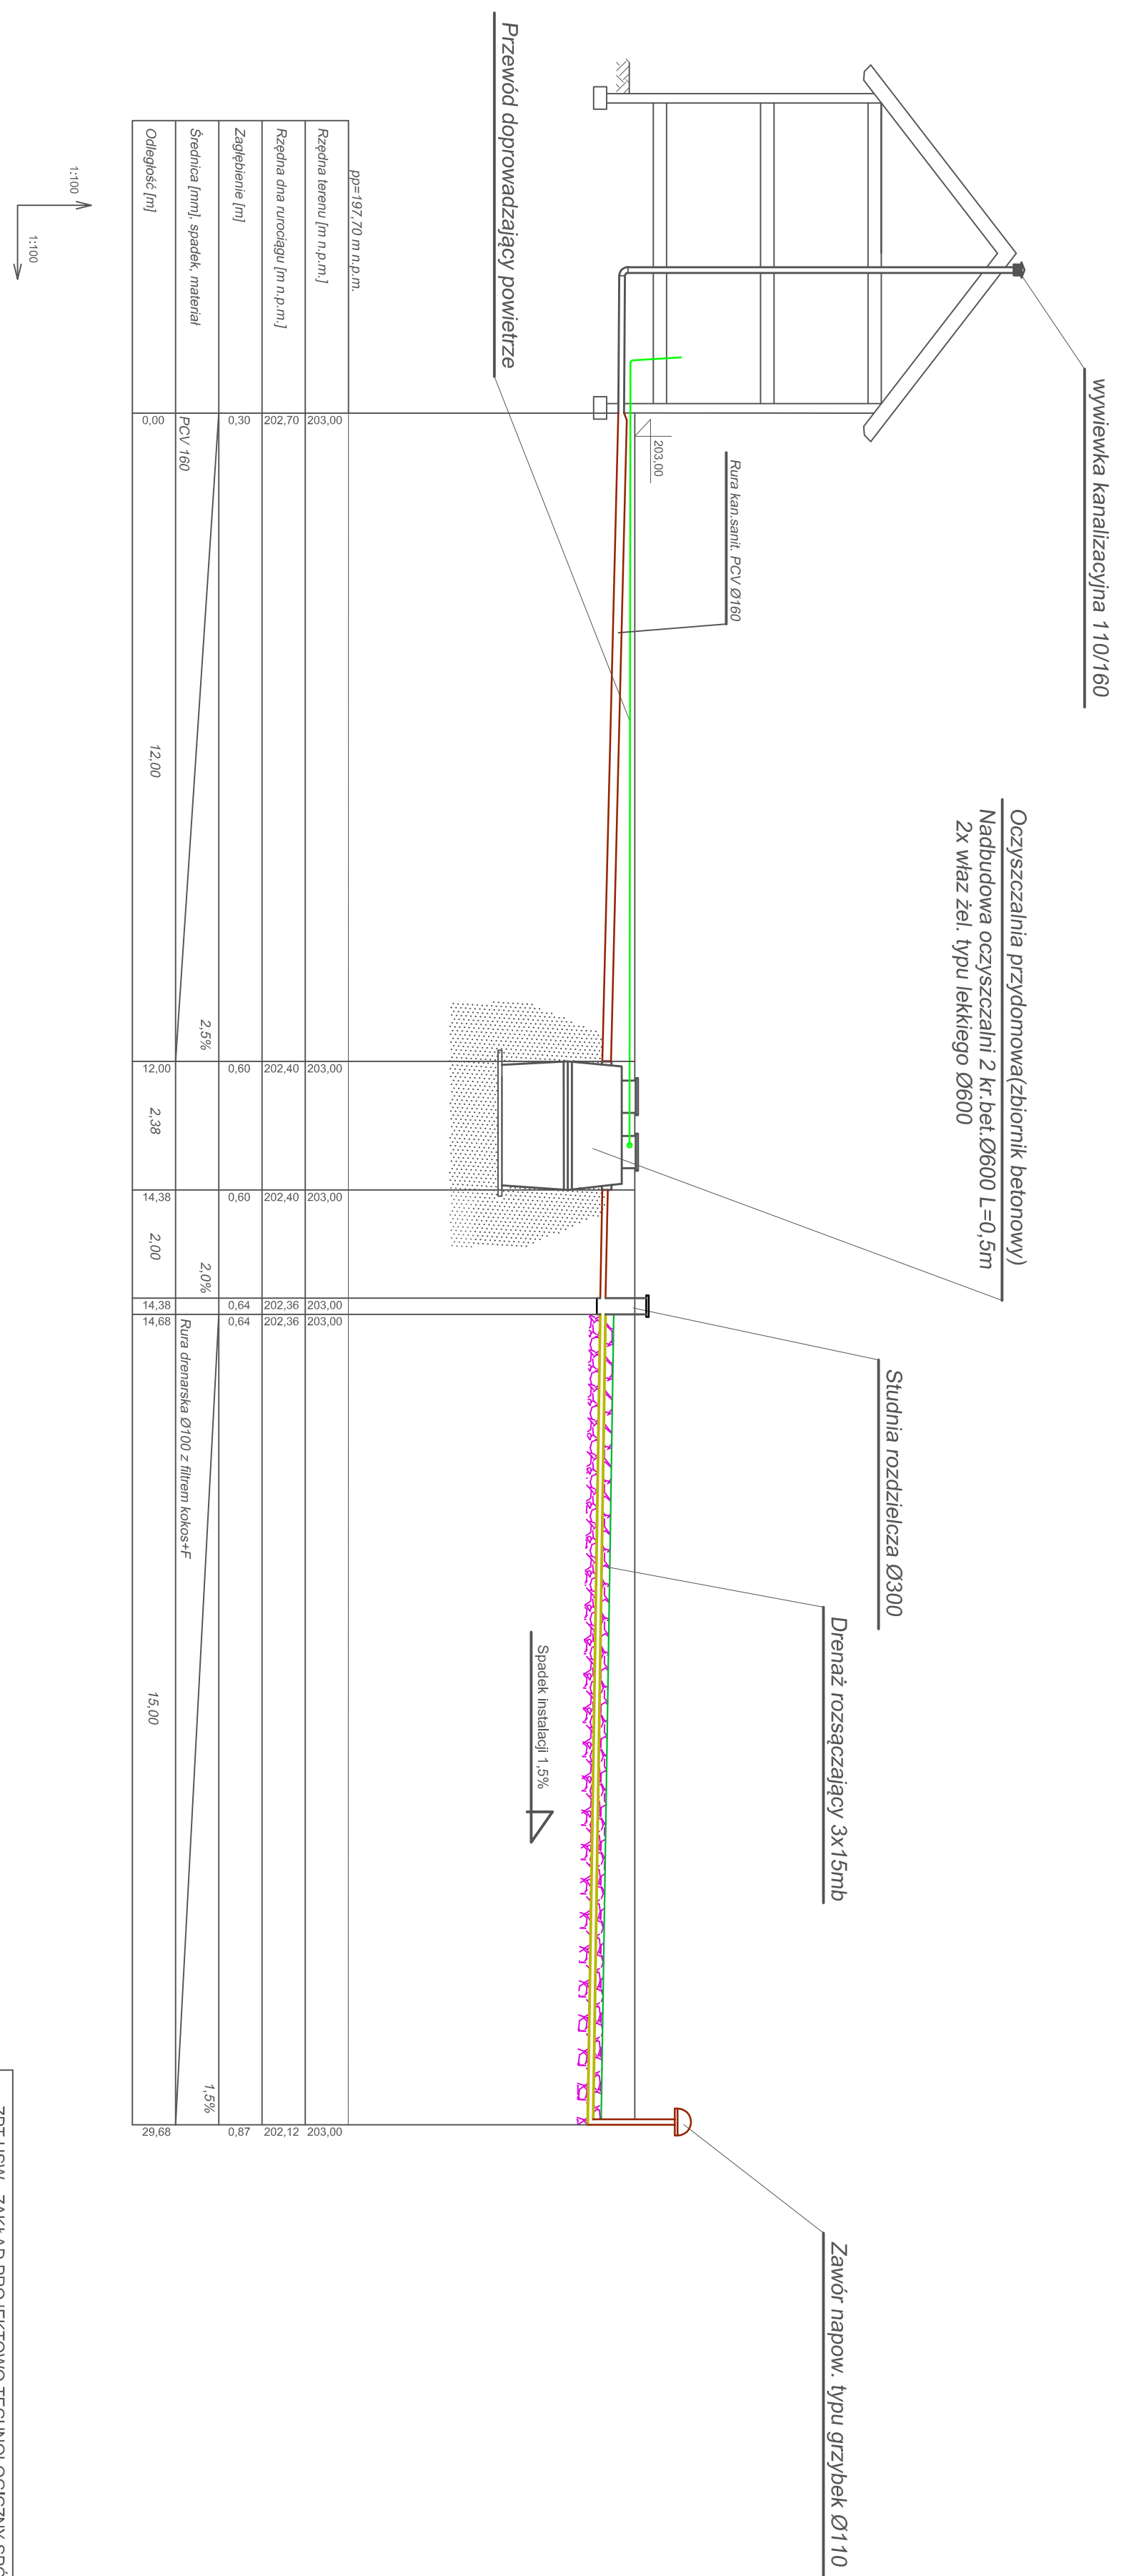
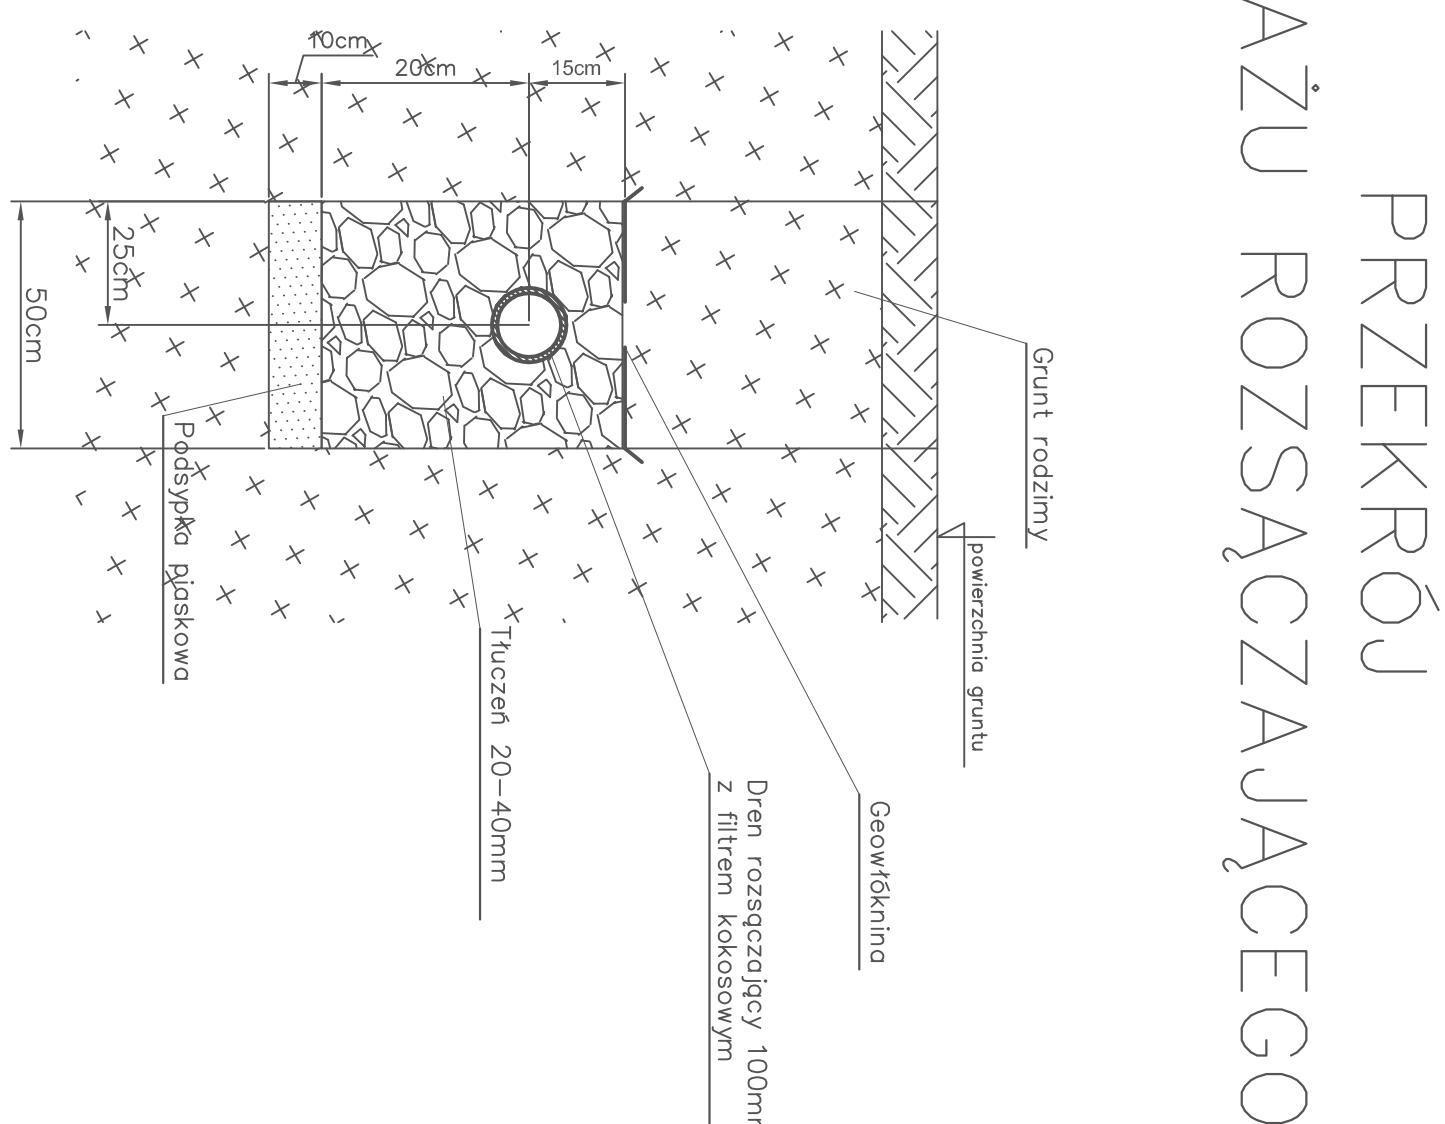
PLAN STUJACYJNY

LEGENDA

- A- Rura kan samit 01/60
- B- Przewod tężący powietrze
- C- Ocyszczalnia przedmowa
- D- Rura kan samit 01/10
- E- Studzienka rozd. 0300
- F- Rura drenarska 01100 z filcem kokos +F na podsypce z tłucznią 20-40mm

[illegible]

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

[illegible]

PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenażową układać ze spadkiem 1% do zakończenia

UMAGA

[illegible]